


Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

В соответствии с п. 7.12 СП 7.13130.2013:

«Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях... Параметры воздушной среды в указанных отдельных помещениях с учетом тепловыделений при действии установленных в них вентиляторов должны соответствовать регламентированным условиям эксплуатации предприятий-изготовителей и поддерживаться при необходимости посредством дополнительного вентилирования таких помещений с расчетной кратностью воздухообмена».

Прошу Вас разъяснить, возможно ли вентилировать указанные отдельные помещения, применяя системы вытяжной противодымной вентиляции (см. рисунок ниже)?

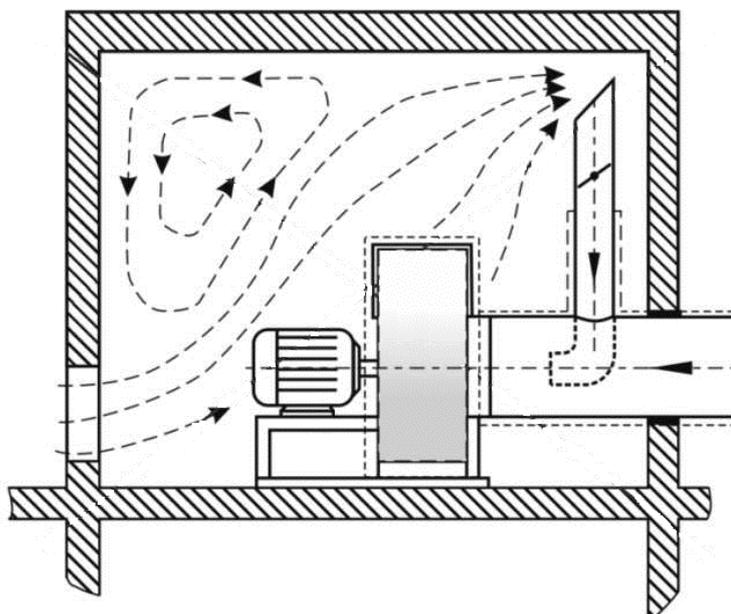

27.12.2022



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

23.01.2023 № ИГ-117-82-13-2
На № б/н от 27.12.2022

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что для обеспечения выполнения положений п. 7.12 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», считаем возможным вентилирование помещений для вентиляционного оборудования системами вытяжной противодымной вентиляции, при исполнении воздуховодов данных систем из негорючих материалов в соответствии с п. 7.11б) СП 7.13130.2013.

Заместитель начальника института-
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7D27208B73EFC9006D1A4BE0F1F9F53C3419
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

Вислогузов Петр Александрович
8(495) 524-81-34