

ВРИО начальника ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России  
Сивенкову А.Б.

Уважаемый Андрей Борисович!

Прошу Вас разъяснить следующее:

Допускается ли в зданиях многоквартирных жилых домов осуществлять выброс воздуха в теплый чердак одновременно из двух пожарных отсеков жилой части (пожарные отсеки расположены один под другим)? Данный случай не описан в СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2).

**28.06.2024**



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

---

24.07.2024 № ИГ-117-1593-13-2  
На № б/н от 28.06.2024


О рассмотрении обращения

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение и сообщают следующее.

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не допускает применения описанной в запросе схемы вентиляции, в соответствии с которой, вертикальные коллекторы систем общеобменной вентиляции разных пожарных отсеков объединяются теплым чердаком.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков

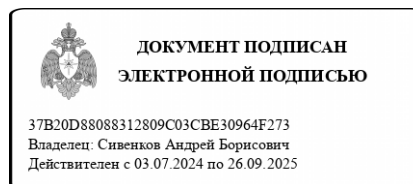

Кирдий Тимофей Андреевич  
8(495) 524-81-34